


SISTEMI CERTIFICATI

ISOLAMENTO IMPIANTI

ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI IMPIANTI CON AKUSTIK® METAL SLIK ART. 5

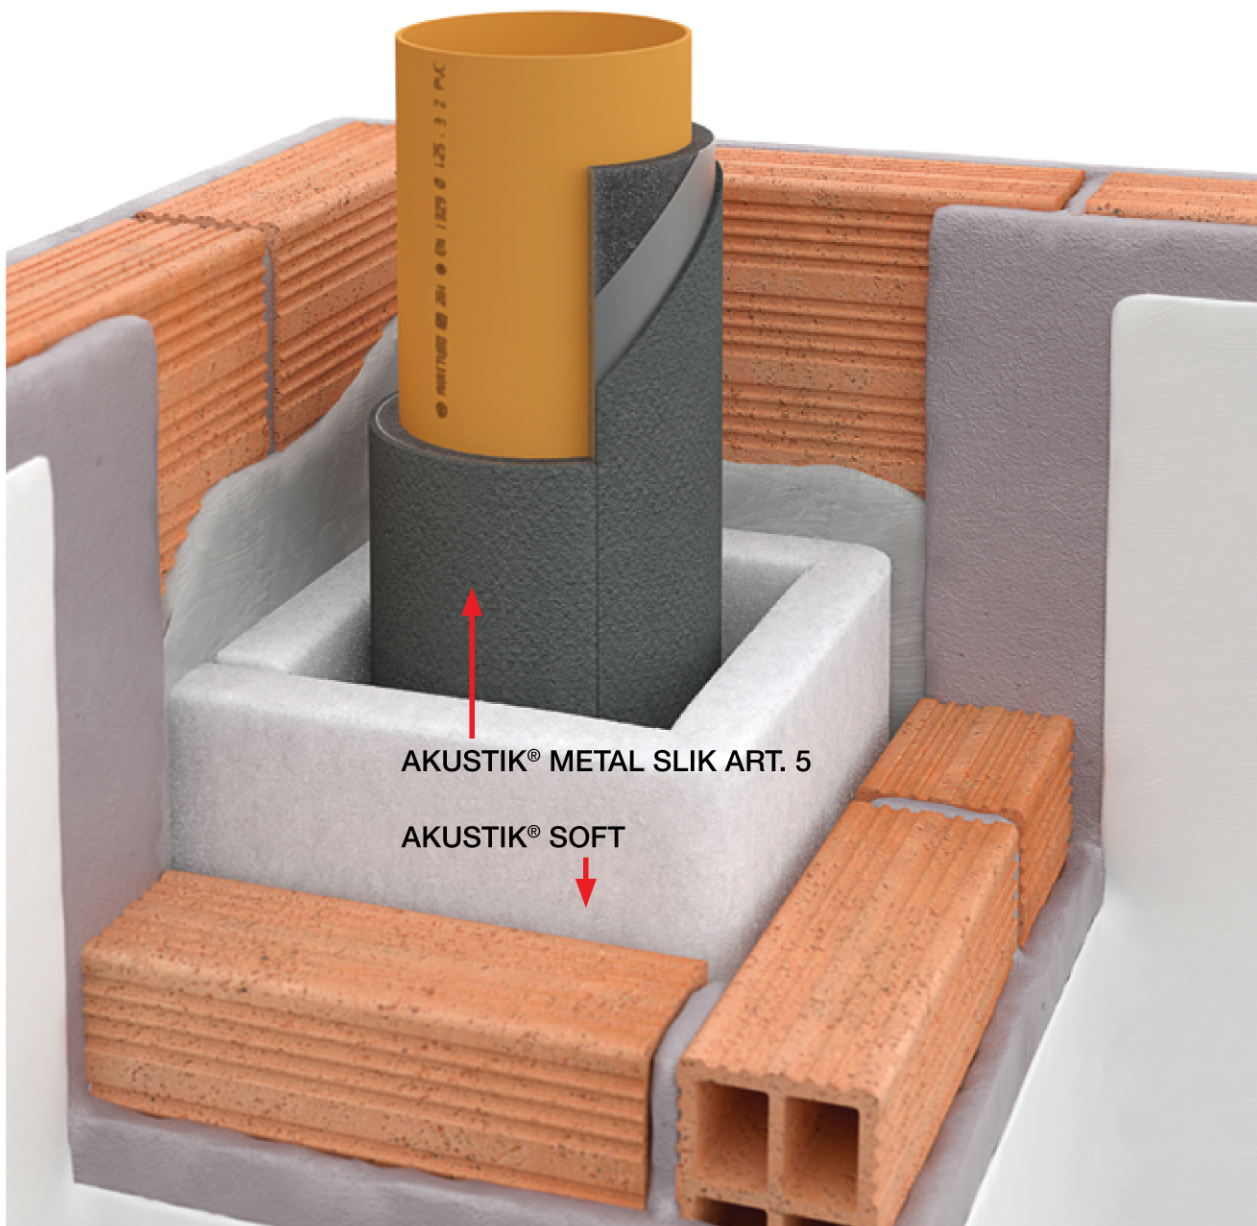

VOCE DI CAPITOLATO

Gli impianti di scarico andranno isolati mediante applicazione del prodotto AKUSTIK® METAL SLIK ART. 5, pannello fonoassorbente e fonoisolante composto da poliuretano espanso 10 mm, lamina di piombo 0,35/0,50 mm, polietilene reticolato espanso spessore 3 mm. La parte in poliuretano espanso andrà a contatto con le tubazioni. La parte vuota del cavedio andrà riempita con materiale fonoassorbente AKUSTIK® SOFT spessore 40 mm, densità 20 Kg/m³.